

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный метролог

ООО «Ферганский НПЗ»

Иминов И.Р.

« 22 » 11. 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение калибровки резервуаров и технологических трубопроводов согласно утвержденного графика.

I. ОПИСАНИЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА)

Калибровка- градуировка резервуара и технологических сливных, наливных и участвующих в сведении баланса между цехами трубопроводов заполненными нефтью и нефтепродуктами- процедура учета расхода среды, которая в нем содержится для контроля правильной эксплуатации оборудования. Регламентируется ГОСТ 8.570-200 и 8.346-2000. Обязательна для всех, кто использует резервуарную и трубопроводную технику для нужд производства или осуществления промышленной деятельности.

II. ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ

В целях обеспечения корректного учета нефти и нефтепродуктов в резервуарах и технологических трубопроводах.

III. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ (ИЛИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, В РАМКАХ КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАКУПКА)

Заявка на проведение калибровки резервуаров и технологических трубопроводов согласно утвержденного графика на 2023г.

IV. СТРАХОВАНИЕ

В соответствии с требованиями законодательства РУз.

V. НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение
Калибровка резервуаров	Согласно «ГОСТ 8.570-2000» и «ГОСТ 8.346-2000»
Калибровка технологических трубопроводов	Согласно «Методическими указаниями по определению вместимости и градуировке трубопроводов нефтебаз»

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРАМ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ

Не предъявляются

VII. ТРЕБОВАНИЯ ПО НОВИЗНЕ

Не предъявляются

VIII. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ

Не предъявляется

IX. ТРЕБОВАНИЕ К ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не требуется

X. ТРЕБОВАНИЯ К РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Не требуется

**XI. ТРЕБОВАНИЕ НА СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ В ОБЛАСТИ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

Вся необходимая документация должна быть предоставлена согласно «ГОСТ 8.570-2000», «ГОСТ 8.346-2000» и «Методическими указаниями по определению вместимости и градуировке трубопроводов нефтебаз»

**XIII. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДУИРОВОЧНЫМ РАБОТАМ (ЕСЛИ ГРАДУИРОВОЧНЫЕ
РАБОТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПОСТАВЩИКОМ)**

Полностью должны производиться за счет сил поставщика услуг.

XIV. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

Не требуется

**XV. ПЕРЕДАВАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

Градуировочные таблицы соответствующих резервуаров и трубопроводов, АКТ базовых высот резервуаров, технический АКТ, АКТ выполненных работ, счет фактура, АКТ сверки.

**XVI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ГАРАНТИЙНОМУ И ПОСЛЕ ГАРАНТИЙНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ (СРОК, МЕСТО)**

Не требуется

**XVII. ТРЕБОВАНИЯ К ОСТАТОЧНОМУ СРОКУ ГОДНОСТИ, СРОКУ ХРАНЕНИЯ,
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА**

Согласно «ГОСТ 8.570-2000», «ГОСТ 8.346-2000» и «Методическими указаниями по определению вместимости и градуировке трубопроводов нефтебаз»

XVIII. ТРЕБОВАНИЯ К ГОДУ ПРОИЗВОДСТВА/ ВЫПУСКУ ТОВАРА

Не предъявляется

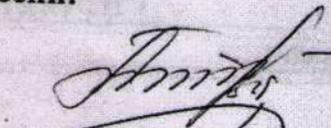
Согласовано:

Руководитель отдела метрологии


 Хакимов И.И.

Члены экспертной технической комиссии:

Вед. инж. метролог

 Исмаилова Г.С.

Инж. метролог I категории

 Гафуров И.И.